

II. 2. Води

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната дейност през годината.

- общ брой контролирани обекти*

Общия брой контролирани обекти от направлението са 71 броя, от които 61 броя са с Разрешително за заустване, 2 броя с издадено Комплексно разрешително, 8 броя без разрешително.

- брой планирани за контрол обекти през 2025 г. (съгласно одобрения план за контролната дейност)*

Съгласно одобрения план на РИОСВ - Плевен за контролната дейност през 2025 г. планираните обекти за контрол са 71 броя, от които 61 броя са с Разрешително за заустване, 2 броя с издадено Комплексно разрешително, 8 броя без разрешително.

- брой проверени обекти*

Броят на проверените обекти през 2025 г. са 80 броя, от които 71 броя планирани за контрол и 9 броя извън плана на РИОСВ – Плевен.

Направени са общо 112 бр. планови проверки и 43 бр. извънредни проверки.

2. Основни приоритети при контролната дейност през 2025 г. са:

2.1. Проверки на канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, включително пречиствателните станции към тях:

- Канализационните системи на населени места, включително пречиствателните станции към тях, включени в плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2025 г. са 21 броя. През периода са направени общо 43 бр. проверки, от които 13 бр. извънредни. Извънредните проверки са във връзка със съставяне на протоколи по чл. 69 от ЗООС, установяване на нарушение и пломбиране на савак. При проверките са дадени 14 бр. предписания.

- Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) в населени места с над 10 000 е.ж. има в Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, Луковит, Белене и Червен бряг. Изградени са и работят 7 бр. селищни ПСОВ в малки населени места от общините Луковит, Тетевен, Троян и в градовете Ябланица и Априлци. Смесеният поток отпадъчни води, формиран на територията на Левски, Тетевен, Летница, Угърчин и Никопол чрез канализационни мрежи без пречистване, постъпва в повърхностни водни обекти.

- При проведения през 2025 г. текущ контрол на ПСОВ на гр. Ловеч, гр. Троян е установено, че съоръженията за механично и биологично пречистване се поддържат в изправност. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ Троян е установено еднократно минимално отклонение по показател Фосфор. Предприети са действия и показателя е въведен в норма.

- Канализационната мрежа на гр. Ябланица е изградена частично, експлоатира се от „В и К“ АД, гр. Ловеч. ПСОВ на населеното място е с механично и биологично стъпало, съоръженията се поддържат в изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през периода не е установено превишение на ИЕО. „В и К“ АД, гр. Ловеч провежда собствен мониторинг на отпадъчни води от обекта, с честота и показатели определени в разрешителното за заустване.

- ПСОВ на гр. Кнежа има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води и обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2025 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Канализационната мрежа на населеното място е недоизградена, в отпадъчните води на вход ПСОВ е нарушено съотношението на показателите БПК, азот и фосфор. На изход ПСОВ не са установени превишения на ИЕО по останалите показатели.

- ПСОВ на гр. Белене има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води. При проведения през 2025 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

- ПСОВ на гр. Червен бряг се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Плевен. Съоръженията се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ през 2025 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

- Канализационната мрежа на гр. Луковит е частично изградена. ПСОВ на населеното място включва съоръжения за механично и биологично пречистване, и съоръжения за механично обезводняване на утайка. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ през 2025 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

- Община Луковит е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от канализационни мрежи с ПСОВ на с. Тодоричене, с. Торос, с. Румянцево и с. Петреване. При проведения текущ контрол през периода е установено, че на вход и изход ПСОВ не е установен воден поток. Същите не са предадени на В и К оператор за експлоатация.

- Община Тетевен е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово, Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Гложене, Канализационна мрежа на гр. Тетевен. Пречиствателната станция на с. Глогово включва съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни полета за обезводняване на утайка. През 2025 г. не е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води поради техническа неизправност на съоръженията на ПСОВ, за което на Община Тетевен е съставен АУАН по Закона за водите и са дадени предписания. При извършената проверка на ПСОВ, с. Гложене не е установен поток отпадъчни води на вход и изход ПСОВ.

- На територията контролирана от РИОСВ - Плевен има пет населени места с изградена или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: гр. Тетевен, гр. Левски, гр. Никопол, гр. Угърчин и гр. Летница. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води от тези обекти не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

- Контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества

- От наличната информация, на територията контролирана от РИОСВ Плевен няма обекти (канализационни системи на населени места), в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества. В канализационната система на гр. Троян постъпва за пречистване инфилтрат от Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Априлци и Троян.

- Контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро

В съответствие със Заповед №РД-821/2012 г. на МОСВ, РИОСВ Плевен провежда контрол на обектите (канализационни системи на населени места), които заустват във водни тела със състояние по-лошо от доброто. Обектите, утвърдени със Заповед №РД-1062/13.12.2024 г. на МОСВ и проверени през 2025 г. са следните:

- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Плевен, водно тяло BG1VT100R009, р.Вит;
- Канализационна мрежа на гр. Тетевен, водно тяло BG1VT900R1001, р. Вит, (което не е оценено поради липса на данни от мониторинг);
- Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово, р. Градежница, водно тяло BG1VT789R1005

- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Ловеч, водно тяло BG1OS700R1001, р. Осъм;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Троян, водно тяло BG1OS700R1001, р. Осъм;
- Канализационна мрежа на гр. Левски, водно тяло BG1OS700R1011, р. Осъм;
- Канализационна мрежа на гр. Летница, водно тяло BG1OS700R1011, р. Осъм;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Ябланица, водно тяло BG1IS100R1024, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Червен бряг, водно тяло BG1IS135R1126, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Луковит, водно тяло BG1IS100R1024, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа, водно тяло BG1IS100R1025, р. Искър;
- Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Белене, водно тяло BG1DU000R001, р. Дунав;
- Канализационна мрежа на гр. Никопол, водно тяло BG1DU000R001, р. Дунав.

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа, гр. Белене са установени превишения на нормата по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ, а на изход ПСОВ на гр. Троян е установено еднократно минимално отклонение по показател Фосфор. При проведения през периода контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води от обектите, в разрешителните за заустване, на които е предвиден мониторинг на приоритетни и приоритетно опасни вещества, не са установени превишения на нормата по тези показатели.

2.2 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води

– *Контрол общо за всички обекти*

През 2025 г. са направени 36 планови на 31 броя обекти и 13 бр. извънредни проверки на 10 обекта формиращи отпадъчни води, в т. число обекти не предвидени в плана за контролната дейност на РИОСВ. Извънредните проверки са във връзка с жалби и сигнали, последващ контрол, констатиране на нарушение и други. При проверките са дадени предписания за привеждане на обектите в съответствие с приложимите документи по околна среда и всички са изпълнени.

– *Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.*

- Значимите обекти, емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители проверени през периода са:
- Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е обект с комплексно разрешително. През отчетния период операторът не е извършвал преработка на нефт и нефтени композити до нефтопродукти. Обектът е включен в информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите и подлежи на контролен мониторинг 2 пъти/годишно. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води през 2025 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества, установени са превишения на ИЕО по показател БПК, за което на дружеството е съставен АУАН по Закона за водите.
- Инсталация за производство на циментов клинкер с. Златна Панега е обект с комплексно разрешително. През отчетния период не са констатирани неизпълнени условия и превишения на ИЕО определени в комплексното разрешително.
- За обект Фармацевтичен завод с. Врабево, „Софарма“ АД има разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. През отчетния период в отпадъчните води на изход ПСОВ са установени превишения на нормата по

показателя нефтопродукти, за които на предприятието е съставен АУАН по Закона за водите.

- Промислена инсталация за производство на хартия с. Черковица е обект с комплексно разрешително. През отчетния период в отпадъчните води на изход ПСОВ не са установени превишения на нормите след проведен контролен и собствен мониторинг.

- Контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение №4 от Наредба №2/08.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води

- През отчетния период са направени 15 планови и 3 извънредни проверки в 14 обекта, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадени са 6 броя предписания за привеждане на дейностите в съответствие с екологичното законодателство.
- Цехът за преработка на консервирани зеленчуци в с. Бохот работи сезонно. Отпадъчните води от обекта след механично пречистване заустват в повърхностен воден обект. При проведения контролен и собствен мониторинг през 2025 г., не са установени отклонения по изпитваните показатели.
- За обект: Млекопреработвателно предприятие в с. Старо село, с ползвател „Кондов Екопродукция“ ЕООД, има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. За констатираните превишения на ИЕО по показателите на дружеството са съставени 2 броя АУАН по Закона за водите.
- „Пелтина“ АД е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от обект: Консервна фабрика гр. Искър в повърхностни води. Дружеството подлежи на контролен мониторинг на отпадъчни води 2 пъти годишно. При проведения контролен мониторинг за установените отклонения по изпитваните показатели на Дружеството е съставен АУАН по Закона за водите.

- Контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води

През отчетния период са направени 18 бр. планови и 1 бр. извънредна проверка в 18 обекта, формиращи отпадъчни води – хотели, почивни бази, крайпътни заведения, перила, депа за отпадъци и др.

• Изводи

- За осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите и комплексните разрешителни по реда на ЗООС

При проведения контрол на производствени обекти с разрешителни за заустване и комплексни разрешителни, не е установено заустване на отпадъчни води, които превишават ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества;

При проведения контрол на канализационните системи на населените места през 2025 г. в отпадъчните води на изход заустващи съоръжения не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

Общини Луковит и Тетевен срещат затруднения при експлоатацията на ПСОВ в малки населени места. Предприели са действия по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите за предаване на пречиствателните станции на В и К оператор, но към момента нито една не е предадена за експлоатация на ВиК оператор.

- За осъществения контрол по чл. 19 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Процедурата за мониторинг на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции съгласно изискванията чл. 19, ал. 1 от Наредба №6, за вземане на съставни, пропорционални на дебитата или през равни интервали 24-часови проби на изход ПСОВ, се спазва. Минималния брой проби определен в буква „В“ на приложение №3 от Наредбата в зависимост от капацитета на пречиствателната станция е разписан в разрешителните за

заустване и се спазва. Мониторингът на отпадъчните води се провежда от акредитирани лаборатории, като се спазват изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата.

2.2.2. Информация за най-големите нарушители (установени през отчетния период), групирани по вида на нарушението по определените приоритети в контролната дейност по компонента и заключенията, във връзка с изпълнението на приоритетите, в т.ч. и обобщена информация за стойността на наложени наказания по видове нарушения.

Рафинерия за минерални масла гр. Плевен е обект с комплексно разрешително. През 2025 г. за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите е съставен АУАН по Закона по водите в размер на 2000 лв.

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа са установени превишения на нормата по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ, за което на дружеството са наложени текущи санкции на обща стойност от 8209 лв. Последната санкция е отменена със Заповед от м. октомври 2025 г.

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Белене са установени превишения на нормата по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ, за което на дружеството са наложени текущи санкции на обща стойност от 1319 лв., като последната е отменена със Заповед от м. септември 2025 г.

При проведения през 2025 г. контрол на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, стопанисващ обект Млекопреработвателно предприятие, с. Старо село за установени нарушения на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на дружеството са съставени 2 броя АУАН по Закона за водите на обща стойност 6000 лв.

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово за установено нарушение на чл. 46, ал. 1 т. 3б от Закона за водите на Община Тетевен е съставен АУАН по Закона по водите. Общината е сключила споразумение по чл. 58 г от ЗАНН на стойност 1400 лв.

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа на гр. Левски за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на „В и К Плевен“ ЕООД, гр. Плевен е съставен АУАН по Закона по водите. Дружеството е сключило споразумение по чл. 58 г от ЗАНН на стойност 700 лв.

За установено нарушение на чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закона за водите на обект: Хотел за културен и селски туризъм, с. Крушуна, стопанисван от „Пик Агро“ ЕООД е съставен АУАН в размер на 1000 лв.

При проведения през 2025 г. контрол на обект: Консервна фабрика „Пелтина“, гр. Искър, стопанисван от „Пелтина“ АД за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на Дружеството е съставен АУАН по Закона по водите в размер 2000 лв.

При проведения през 2025 г. контрол на Фармацевтичен завод, с Врабево за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на „Софарма“ АД е съставен АУАН по Закона по водите. Дружеството е сключило споразумение по чл. 58 г от ЗАНН на стойност 700 лв.

За установено нарушение на чл. 46, ал. 1 т. 3б от Закона за водите на „Ракита Р“ ЕООД, стопанисващо обект: Млекопреработвателно предприятие – Мандра „Лесидрен“, с. Лесидрен, е съставен АУАН. Дружеството е сключило споразумение по чл. 58 г от ЗАНН на стойност 1400 лв.

За установено нарушение на чл. 46, ал. 1 т. 3б от Закона за водите на Община Плевен е съставен АУАН. Общината е сключила споразумение по чл. 58 г от ЗАНН на стойност 1400 лв.

2.3. Извършени проверки, съвместно с Басейнова дирекция и предприети мерки по възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект.

През отчетния период в РИОСВ – Плевен по компонент води са направени са 7 бр. проверки на място и са изготвени констативни протоколи по постъпили жалби и за

замърсяване на водни обекти, свързани с работата на производствени обекти, почивни бази, дейности в близост до водни обекти и др.

Сигнал/жалба	Предприети мерки и резултати
Сигнал за нергламентирано отвеждане на БФОВ в Язовир „Мъртва долина“, гр. Плевен	Извършена е проверка на място. Сигналът е неоснователен.
Сигнал за замърсяване на р. Лесидренска от Мандра, с. Лесидрен	Извършени са проверки на място. Съставен е АУАН.
Сигнал за замърсяване на р. Лесидренска от Кооп Доверие, с. Лесидрен	Извършена е съвместна проверка на място с БДДР. Не е установено заустване на отпадъчни води от обекта в реката.
Сигнал за отвеждане на отпадъчни води от строеж в гр. Плевен в р. Тученица	Извършена е проверка на място. Сигналът е неоснователен.
Сигнал за замърсяване на р. Вит от КС на с. Ясен	Извършена е проверка на място. Съставен е АУАН.
Сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води местност „Плочата“, гр. Плевен	Извършена е проверка на място. Сигналът е неоснователен.
Сигнал за пране на килими с препарати в перилото на р. Златна Панега	Извършена е проверка на място. Не е установено пране на килими.

Основен проблем, свързан с качеството на повърхностните води, е заустването на отпадъчни води от населени места без селищна ПСОВ. На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, в градовете Тетевен, Левски и Никопол няма ПСОВ. В Кнежа, Никопол, Ябланица и др. по-малки населени места канализационната мрежа е частично изградена. За подобряване качеството на повърхностните води, приемници на отпадъчни води, е необходимо да се изградят ПСОВ, да бъдат доизградени и/или реконструирани канализационните мрежи на населените места.

Друг проблем, свързан с опазване на водите, са частично изградените или недобре работещи пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води. През 2025 г. не са установени превишения на нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества, определени в разрешителните за заустване и комплексните разрешителни.

3. Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в т.ч.число:

3.1. Селищни канализационни системи с изградени ПСОВ (пречиствателни станции за отпадъчни води):

Канализационни системи (канализационни мрежи с ПСОВ) в населени места с над 10 000 е.ж. има в Плевен, Ловеч, Троян, Кнежа, Луковит, Белене и Червен бряг. Изградени са и работят 7 бр. селищни ПСОВ в малки населени места от общините Луковит, Тетевен, Троян и в градовете Ябланица и Априлци.

При проведения през 2025 г. текущ контрол на ПСОВ на гр. Плевен гр. Ловеч, Троян е установено, че съоръженията за механично и биологично пречистване се

поддържат в изправност. При проведения собствен и контролен мониторинг на отпадъчни води през периода на изход ПСОВ не са констатирани отклонения от ИЕО, в т. число по приоритетни и приоритетно опасни вещества. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ Троян е установено еднократно минимално отклонение по показател Фосфор. Предприети са действия и показателя е въведен в норма.

Канализационната мрежа на гр. Ябланица е изградена частично, експлоатира се от „В и К“ АД, гр. Ловеч. ПСОВ на населеното място е с механично и биологично стъпало, съоръженията се поддържат в изправност. При проведения мониторинг на отпадъчни води през периода не е установено превишение на ИЕО. „В и К“ АД, гр. Ловеч провежда собствен мониторинг на отпадъчни води от обекта, с честота и показатели определени в разрешителното за заустване.

- ПСОВ на гр. Кнежа има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води и обезводняване на генерираната утайка. И при проведения през 2025 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС. Канализационната мрежа на населеното място е недоизградена, в отпадъчните води на вход ПСОВ е нарушено съотношението на показателите БПК, азот и фосфор. На изход ПСОВ не са установени превишения на ИЕО по останалите показатели.

- ПСОВ на гр. Белене има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води. При проведения през 2025 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

- ПСОВ на гр. Червен бряг се експлоатират от „В и К“ ЕООД, гр. Плевен. Съоръженията се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ през 2025 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

- Канализационната мрежа на гр. Луковит е частично изградена. ПСОВ на населеното място включва съоръжения за механично и биологично пречистване, и съоръжения за механично обезводняване на утайка. При проведения контролен и собствен мониторинг на отпадъчни води на изход ПСОВ през 2025 г. не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

Община Луковит е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от канализационни мрежи с ПСОВ на с. Тодоричене, с. Торос, с. Румянцево и с. Петреване. При проведения текущ контрол през периода е установено, че на вход и изход ПСОВ не е установен воден поток. Същите не са предадени на В и К оператор за експлоатация.

- Община Тетевен е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово, Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Гложене, Канализационна мрежа на гр. Тетевен. Пречиствателната станция на с. Глогово включва съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни полета за обезводняване на утайка. През 2025 г. не е проведен контролен мониторинг на отпадъчни води поради техническа неизправност на съоръженията на ПСОВ, за което на Община Тетевен е съставен АУАН по Закона за водите и са дадени предписания. При извършената проверка на ПСОВ, с. Гложене не е установен поток отпадъчни води на вход и изход ПСОВ.

3.2. Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население над 10000 е.ж. - гр. Левски.

Канализационната система на гр. Левски е за смесен поток отпадъчни води, който зауства в р. Осъм. Община Левски има проект за “Изграждане на ПСОВ и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Левски”, за който не е осигурено финансиране.

3.3. Селищни канализационни системи без ПСОВ на населени места с население между 2000 и 10000 е.ж. - гр. Тетевен, гр. Летница, гр. Угърчин, гр. Никопол.

На територията контролирана от РИОСВ - Плевен има четири населени места с изградена или частично изградена канализационна мрежа без ПСОВ: Тетевен, Никопол, Угърчин и Летница. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води от тези обекти не са установени превишения на нормите по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

3.4. Общ брой на обекти с изградени пречиствателни съоръжения в т. ч. самостоятелно заустващи във водни обекти и такива заустващи в селищни канализационни системи, през 2025 г. по поречия са както следва:

Поречие Вит – 19 бр., поречие Осъм – 34 бр., поречие Искър – 19 бр., поречие Дунав – 1 бр., поречие Янтра - 3 бр.

3.5. Общ брой на обекти без изградени пречиствателни съоръжения и такива с изградени пречиствателни съоръжения работещи неефективно, заустващи във водни обекти са както следва:

Поречие Вит – 5 бр., поречие Осъм – 3 бр., поречие Искър – 3 бр., поречие Дунав – 1 бр., поречие Янтра - 2 бр.

През 2025 г. пречиствателните съоръжения на някои от обектите, формиращи отпадъчни води не са работили ефективно, други са работили без необходимото разрешително за заустване, по-големите от тях са:

Поречие Вит

„Кондов Екопродукция“ ЕООД, стопанисващ обект Млекопреработвателно предприятие, с. Старо село - За констатирани превишения на ИЕО по показателите на дружеството са съставени 2 броя АУАН по Закона за водите.

Община Тетевен е титуляр на разрешителни за заустване на отпадъчни води от Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово, Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Гложене, Канализационна мрежа на гр. Тетевен. Пречиствателната станция на с. Глогово включва съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчни води и изсушителни полета за обезводняване на утайка. При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на с. Глогово за установено нарушение на чл. 46, ал. 1 т. 3б от Закона за водите на Община Тетевен е съставен АУАН по Закона за водите.

При извършената проверка на ПСОВ, с. Гложене не е установен поток отпадъчни води на вход и изход ПСОВ.

Поречие Осъм

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа на гр. Левски за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на „В и К Плевен“ ЕООД, гр. Плевен е съставен АУАН по Закона за водите.

За установено нарушение на чл. 174, ал. 1, т. 2 от Закона за водите на обект: Хотел за културен и селски туризъм, с. Крушуна, стопанисван от „Пик Агро“ ЕООД е съставен АУАН.

Поречие Искър

При проведения през 2025 г. контрол на Канализационна мрежа с ПСОВ на гр. Кнежа са установени превишения на нормата по общ азот в отпадъчните води на изход ПСОВ, за което на дружеството са наложени текущи санкции на обща стойност от 8209 лв. Последната санкция е отменена със Заповед от м. октомври 2025 г.

При проведения през 2025 г. контрол на обект: Консервна фабрика „Пелтина“, гр. Искър, стопанисван от „Пелтина“ АД за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на Дружеството е съставен АУАН.

Продължават проблемите при експлоатацията на ПСОВ от малки населени места, като ПСОВ – Тодоричене, Румянцево, Петревене и Торос свързани с неизградената канализационна мрежа, ниската степен на ползваемост на канализацията от населението, липса на договори с ВиК оператор за експлоатация на съоръженията.

Поречие Янтра

При проведения през 2025 г. контрол на Фармацевтичен завод, с Врабево за установено нарушение на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за водите на „Софарма“ АД е съставен АУАН по Закона по водите.

Поречие Дунав

- ПСОВ на гр. Белене има необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води. При проведения през 2025 г. контрол на обекта са установени превишения на нормата по общ азот, за което на „В и К“ ЕООД, гр. Плевен е наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

Изводи:

За осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите и комплексните разрешителни по реда на ЗООС

При проведения контрол на производствени обекти с разрешителни за заустване и комплексни разрешителни, не е установено заустване на отпадъчни води, които превишават ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества;

При проведения контрол на канализационните системи на населените места през 2025 г. в отпадъчните води на изход заустващи съоръжения не са установени превишения на ИЕО по приоритетни и приоритетно опасни вещества.

Общини Луковит и Тетевен срещат затруднения при експлоатацията на ПСОВ в малки населени места. Предприели са действия по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите за предаване на пречиствателните станции на В и К оператор, но към момента нито една не е предадена за експлоатация на В и К оператор.

3.6. Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират приоритетни и приоритетно опасни вещества:

През 2025 г. са проверени 6 обекта, емитери на приоритетни, приоритетно опасни вещества.

3.7. Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води:

През отчетния период са направени 15 планови и 3 извънредни проверки в 14 обекта, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води. Дадени са 6 броя предписания за привеждане на дейностите в съответствие с екологичното законодателство.

3.8. Проблеми със замърсяване на реките с руднични води на територията на РИОСВ гр. Плевен - няма.

4. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията на РИОСВ - Плевен

Състояние на повърхностните води на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ към 2025 година, в обхвата на РИОСВ - Плевен

В настоящия доклад е извършен анализ на резултатите от мониторинга на повърхностните води, изпълняван през 2025 г. във водните тела, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен. Представеният анализ не следва да се приема като крайна оценка на състоянието на водните тела, а като преглед на получените резултати за 2025 г., включващ проследяване на тенденции и идентифициране на нови и/или инцидентни замърсявания. Пълна и цялостна оценка на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела, изготвена въз основа на събраните данни в

периода на действие на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., по всички елементи за качество е публикувана и достъпна на страницата на БДДР Плевен - <https://www.bd-dunav.bg/>.

През 2025 г. на територията на Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) са изпълнявани програмите за мониторинг, одобрени със Заповед № РД-41/15.01.2025 г. на министъра на околната среда и водите, със срок на изпълнение от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. Програмите за мониторинг се публикуват ежегодно на интернет страницата на БДДР и съдържат пълната информация за планираните пунктове за мониторинг, показателите за анализ и честотата на изпитване на водните проби.

В Приложение 1_1 са представени всички пунктовете за наблюдение на качеството на повърхностните води, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, както и пунктовете наблюдавани през 2025 г.

През разглеждания периода са изпълнявани и програми за собствен мониторинг съгласно условията на издадените комплексни разрешителни, както и разрешителни за водовземане и заустване.

На територията на РИОСВ гр. Плевен са разположени целите водосбори на реките:

- р. Осъм
- р. Вит
- част от поречието на реките Дунав, Искър и Янтра.

В настоящия анализ е извършена сравнителна оценка на изчислените средногодишни стойности (СГС) на концентрациите на показателите за 2025 г. спрямо стандартите за качество на околната среда (СКОС), определени в Приложения № 6 и № 7 на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Наредба Н4).

Оценката на приоритетните вещества, определящи химичното състояние на водните тела, е направена спрямо СКОС определени в Приложение № 2 на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (Наредба СКОС).

През 2025 г. е извършван и мониторинг във връзка с изпълнението на изискванията на Нитратната директива.

Анализ на данните от изпитване на физикохимични ЕК, специфични замърсители и приоритетни вещества от изпълнения през 2025 г. мониторинг в пунктове, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен

Река Вит - основно поречие

За начало на река Вит е приета р. Бели Вит. В обхвата на основното поречие са определени общо шест водни тела, като всичките попадат в териториалния обхват на РИОСВ Плевен. Чрез мрежата за мониторинг се проследява състоянието както на основното течение, така и на по-значимите притоци – р. Черни Вит, р. Калник, р. Каменка и р. Тученица, както и на язовирите Сопот, Телиш и Долни Дъбник.

През 2025 г. чрез Програмата за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води са наблюдавани четири пункта по основното течение на р. Вит,

респективно четири водни тела. Два от пунктовете, в горното течение на реката са мониторирани в рамките на контролен мониторинг, като са анализирани пълния списък с показатели (физикохимични, специфични замърсители и приоритетни вещества). Останалите две водни тела в долното течение са участвали в оперативен мониторинг. Също са наблюдавани и за целите на докладването по нитратна директива.

Пунктовете са разположени по протежение на от извора до устието, както следва:

- горно течение - пункт при *Водохващане Болованджика над с. Рибарица* (BG1VT09921MS070) наблюдаващ водно тяло с географско описание *РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица* (BG1VT900R1101)
- горно – средно течение - пункт на *р. Вит при махала Асен на моста за Боаза* (BG1VT06913MS1050) наблюдаващ водно тяло с географско описание *р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна* (BG1VT789R1005).
- Средно – долно течение - пункт на *р. Вит след с. Ясен* (BG1VT00631MS1030) наблюдаващ водно тяло с географско описание *р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник* (BG1VT307R1007)
- Долно течение - пункт на *р. Вит след гр. Гулянци* (BG1VT00011MS010) наблюдаващ водно тяло с географско описание *р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие* (BG1VT100R009)

Анализът на резултатите от мониторинга през 2025 г. показва ясно изразена пространствено разграничаване на състоянието на повърхностните води по протежение на поречието – от добро състояние в горните части към постепенно влошаване в посока към устието, с най-значими отклонения в долното течение.


В горната част на поречието, първите две водни тела, характеризираща се с ограничено антропогенно въздействие, не се установяват отклонения от нормите за добро състояние. Отчетено е единично отклонение по показател разтворен кислород през месец юли, което може да бъде обяснено с хидроложките условия и частичното пресъхване на реката в края на летния период.

Надолу по течението се наблюдава тенденция към влошаване на състоянието най – ясно изразена при биогенните показатели, като това се проявява основно чрез повишени концентрации на показателя общ азот.

В пунктът на р. Вит след с. Ясен са констатирани минимални отклонения от СКОС на показател азот нитратен, които не водят до превишение на средногодишната норма, както и отклонения при общ азот. В този участък от реката се наблюдава тенденция към понижаване на измерените концентрации на замърсителите спрямо предходни периоди.

В пунктът на р. Вит след гр. Гулянци, разположен преди вливане в р. Дунав се установяват отклонения от СКОС при биогенните замърсители: азот нитратен, общ азот и ортофосфати (като фосфор). Анализът на тенденциите показва слабо намаление при азот нитратен, но възходяща тенденция при общия азот и ортофосфатите. Пространствените и времевите изменения в концентрациите на показател общ азот са представени на Диаграма №1.

Диаграма № 1

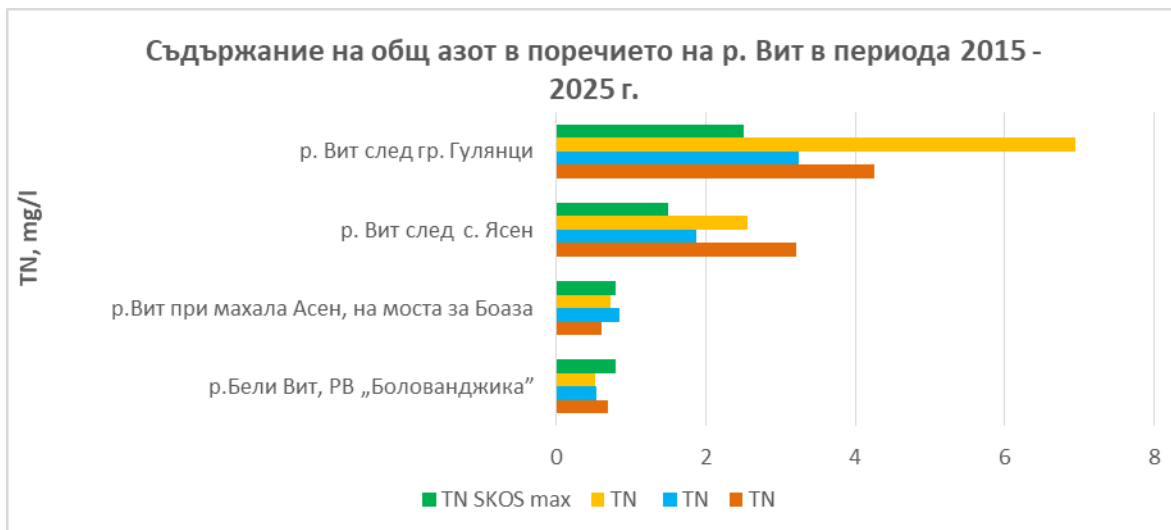

От графиката се вижда, че докато в горните части на реката, стойностите остават относително стабилни през всички разглеждани периоди, в долното течение се наблюдава увеличение, най-ясно изразено през 2025 г.

В обобщение, състоянието на повърхностните води в поречието на р. Вит може да бъде определено като хетерогенно, като ясно се очертават зони на добро състояние в горното течение и зони на влошено състояние в долното течение. Отклонения от нормите се отчитат основно при биогенните замърсители, като при всички специфични замърсители и приоритетни веществата водите отговарят на добро състояние.

В обобщение на изложената информация може да се заключи, че в средните и долните части на поречието на р. Вит се наблюдава кумулативен ефект от различни източници на натиск, сред които водещо значение имат:

- дифузно замърсяване от земеделски дейности, свързано с използване на минерални торове;
- точкови източници, включително заустване на отпадъчни води от населени места;

Притоци на р. Вит

През 2025 г. е изпълнен мониторинг в притоците р. Калник, р. Каменка, р. Тученица и в яз. Горни Дъбник.

✓ Река Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит, (BG1VT789R1105)

Водното тяло е включено в рамките на оперативния мониторинг през 2025 г. чрез пункт *р. Калник преди вливане в р. Вит, при с. Бълг. извор (BG1VT068117MS1060)*.

В резултатите от изпитване на физикохимични показатели през 2025 г. се констатира отклонения от нормите за добро състояние при биогенните елементи: азот амониев, азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор. Сравнителния анализ на данните с предходни периоди показва низходяща тенденция в измерените концентрации на всички показатели.

Наблюдава се подобряването на състоянието на водното тяло, като най – изразено е това при индикативния показател БПК₅, който към ПУРБ 2022-2027 е оценен в умерено състояние, а към настоящия момент отговаря на нормите за добро състояние.


При анализа на специфичните замърсители не са констатирани отклонения от СКОС за добро състояние.

✓ **р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска (BG1VT600R006)**


През 2025 г. е наблюдавано в рамките на оперативния мониторинг чрез пункт на р. Каменка, след вливане на р. Катунецка при Бежаново (BG1VT00061MS050).

Анализът на резултатите от изпитване на физикохимичните елементи за качество показват отклонение при биогенните замърсители – азот нитратен и общ азот, както и при индикативния показател БПК 5. При сравнение на данните от 2025 г. с данни от предходни периоди се установява възходяща тенденция в измерените концентрации на замърсителите.

Диаграма № 2

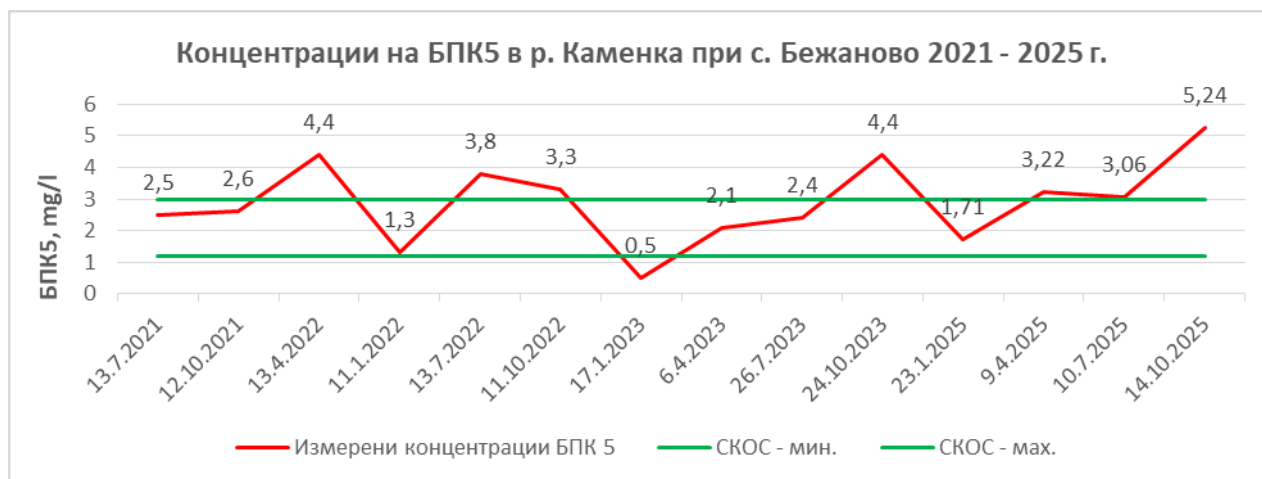

Диаграма № 3

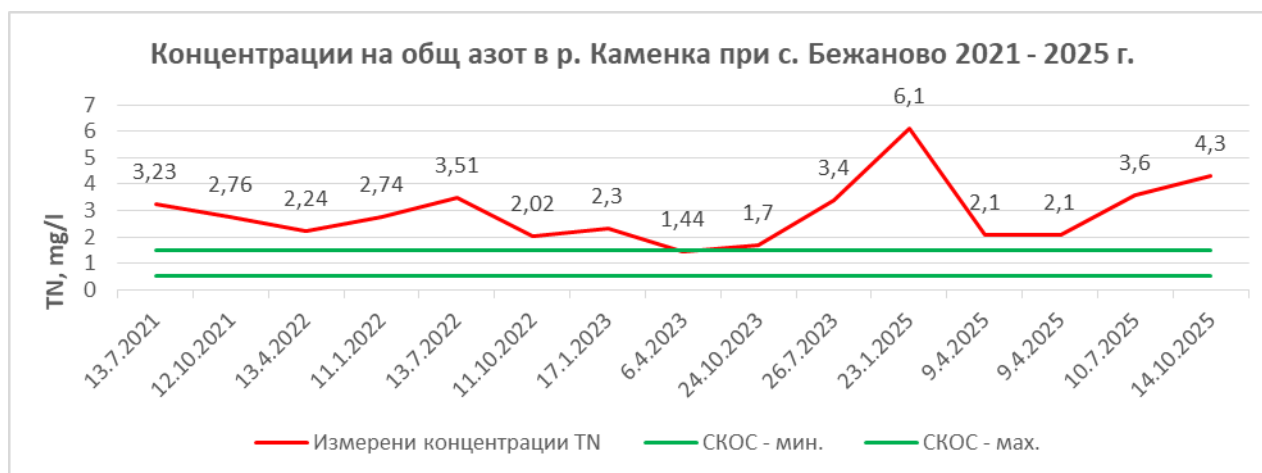


✓ **Река Тученица от извор до вливане в р. Вит при с. Опанец, водно тяло с код BG1VT200R008.** Водното тяло се наблюдава с пункт за мониторинг:

- р. Тученица преди вливане в р. Вит при с. Опанец с код BG1VT00021MS030

При анализа на резултатите от изпитване на физикохимичните ЕК се констатира отклонения от нормите за добро състояние при всички биогенни елементи – азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор. Наблюдава се тенденция към понижаване на измерените концентрации през 2025 г. в сравнение с предходните години в концентрации на показатели азот амониев, азот нитритен и азот нитратен. Измерените концентрации на показатели общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор) показват устойчивост като не се наблюдава промяна.

Индикативните показатели БПК₅, Електропроводимост и Разтворен кислород също показват подобрене в качеството на водата. Измерените стойности на БПК₅ показват значителна тенденция към намаляване.

Диаграма № 4

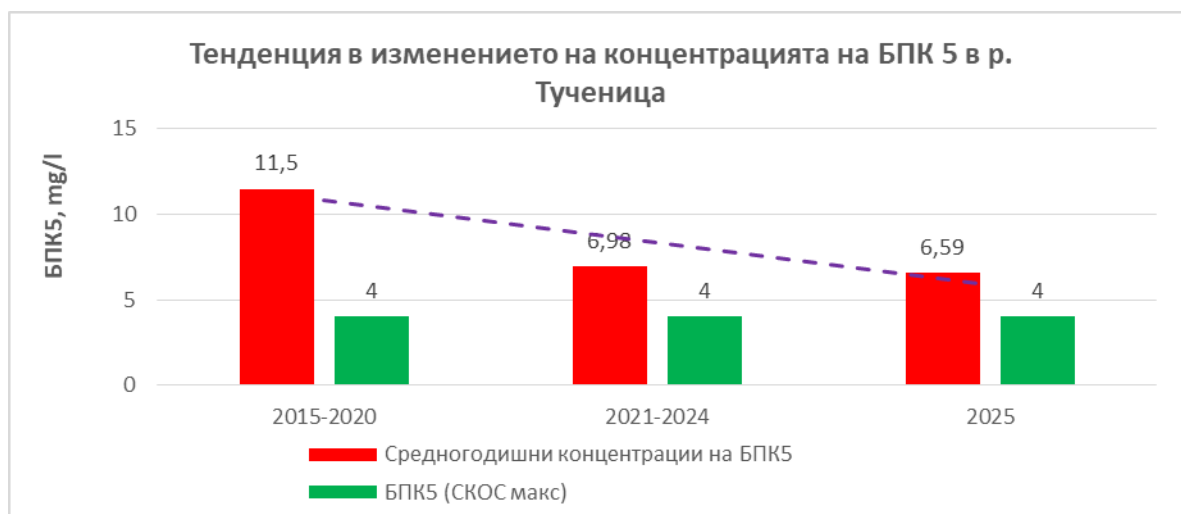

Параметър електропроводимост по данни от 2025 г. отговаря на нормата за добро състояние, докато в ПУРБ 2022-2027 г. е отговарял на умерено.

При анализа на специфичните замърсители и приоритетните вещества не са констатирани отклонения от СКОС за добро състояние.

✓ *язовир Горни Дъбник (BG1VT300L1012)*

През 2025 г. водното тяло е наблюдавано чрез пункт за мониторинг *яз. Горни Дъбник- на стената (BG1VT00325MS031)*

Анализът на резултатите от 2025 г. показва съответствия с нормите за добро и отлично състояние при физикохимичните елементи за качество, веществата и елементи от групата на специфичните замърсители и приоритетните вещества.

Река Осъм – основно поречие

Река Осъм се образува от сливането на р. Черни Осъм и р. Бели Осъм, като за начало на реката е приета р. Черни Осъм. В основното поречие на р. Осъм са определени пет водни тела, а останалите дванадесет водни тела от водосбора са по – големите притоци – р. Бели Осъм, р. Бара, р. Ломя, р. Маарата. Седем от водните тела от водосбора на р. Осъм са определени като зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

През 2025 г. в Програмата за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води са наблюдавани четири водни тела от основното поречие на Осъм. Допълнително, в Програмата за контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, са включени три водни тела (четири мониторингови пункта) от поречието.

В основното течение на р. Осъм през 2025 г. са наблюдавани четири водни тела чрез следните мониторингови пунктове:

- *р. Осъм след гр. Ловеч (BG1OS00715MS050)* наблюдаващ водно тяло с географско описание *р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм*


при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница (BG1OS700R1001)

- р. Осъм след гр. Левски (BG1OS00051MS030) наблюдаващ водно тяло с географско описание р. Осъм от вливане на р. Берница при Александрово до вливане на р. Ломя, вкл. приток р. Градежница (BG1OS700R1011)
- р. Осъм при гр. Изгрев (BG1OS00037MS020) наблюдаващ водно тяло с географско описание р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка (BG1OS130R1115)
- р. Осъм при с. Черковица (BG1OS00011MS010) наблюдаващ водно тяло с географско описание р. Осъм от вливане на р. Мечка при Дебово до устие (BG1OS130R1015)

Анализът на данните от мониторинга показва, че по цялото протежение на реката основните отклонения от доброто състояние са свързани с биогенни показатели, основно общ азот, а в горното течение се установяват и отклонения на показателите общ фосфор и ортофосфати.


В участъка след гр. Ловеч се наблюдават устойчиви концентрации на биогенни елементи, както и влошаване по показателя БПК5, който през 2025 г. преминава в състояние по-ниско от добро.

Диаграма № 5

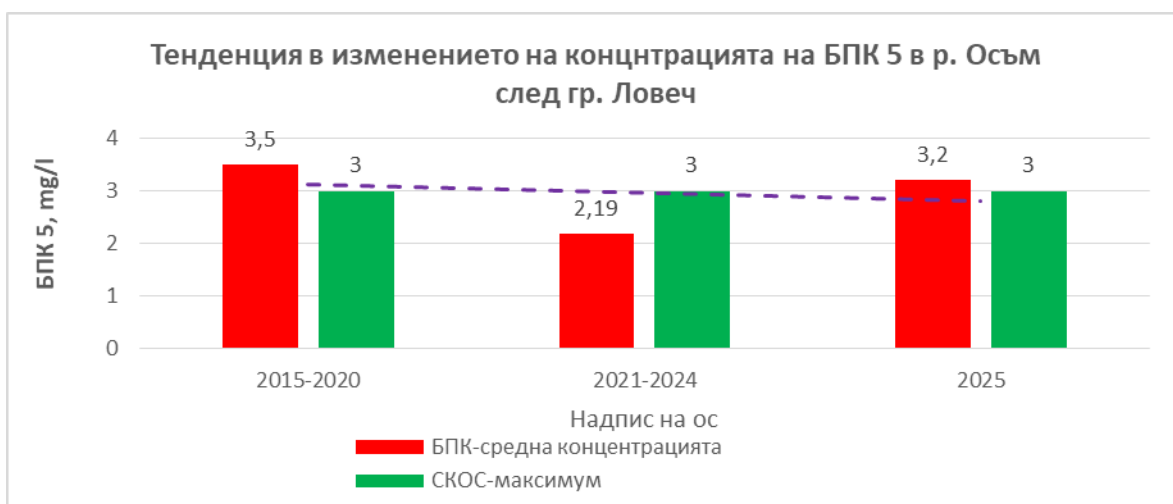

Надолу по течението, в пунктовете след гр. Левски, при гр. Изгрев и при с. Черковица, общият азот остава водещ показател с отклонения, като се наблюдава тенденция към нарастване на концентрациите, което показва кумулативен ефект от натиска в поречието.

На Диаграма № 6 са представени средногодишните концентрации на общ азот в разглежданите водни тела от основното течение на р. Осъм за периода 2015–2025 г., като се проследява изменението на показателя по протежение на реката. Анализът на данните показва наличие на устойчиви, слабо нарастващи концентрации по – посока течение на реката, което е индикатор за кумулативен ефект от натоварването в поречието.

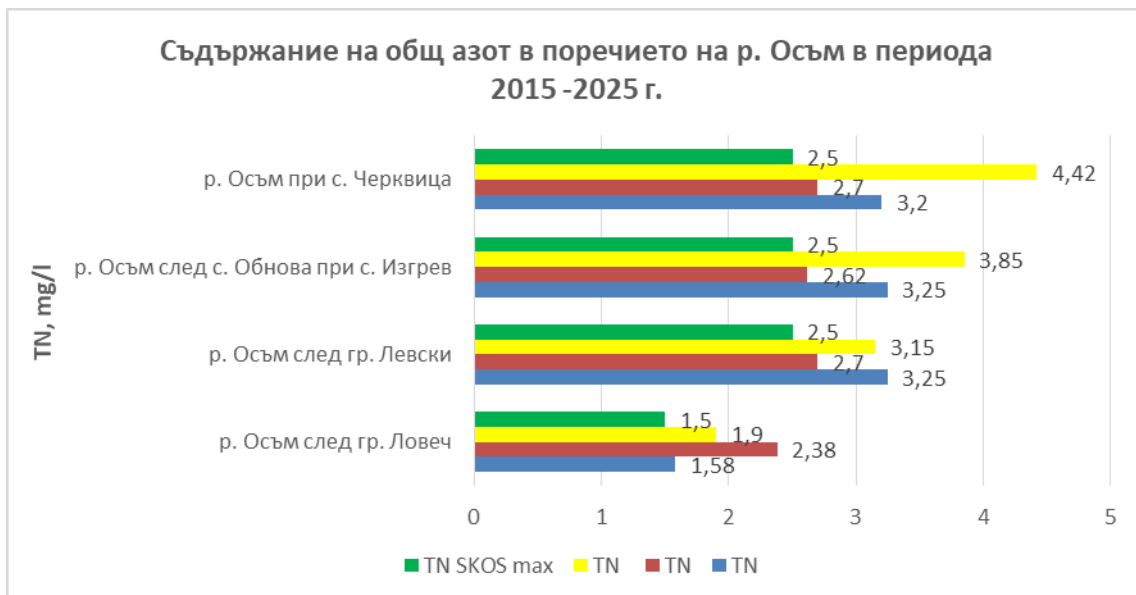

Във всички разгледани водни тела са регистрирани понижени концентрации на разтворен кислород през летните месеци, което се обяснява с намаления отток на водата и условията на маловодие.

По отношение на специфичните замърсители и приоритетните вещества не са установени превишения на SKOC, което показва, че отклоненията са обусловени основно от дифузно замърсяване с биогенни елементи, а не от индустриални или токсични замърсители.

Притоци на р. Осъм

Река Бели Осъм

През 2025 г. качеството на водите в поречието на р. Бели Осъм е проследено в две водни тела чрез следните мониторингови пунктове:

- *р. Бели Осъм при с. Бели Осъм (BG1OS07287MS1030) наблюдаващ водно тяло с географско описание р. Бели Осъм от Чифлик до Троян (BG1OS890R1816)*
- *р. Бели Осъм преди вливане в р. Черни Осъм при гр. Троян (BG1OS00728MS1020) наблюдаващ водно тяло с географско описание р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм (BG1OS890R1016)*

Анализът на резултатите от мониторинга показва, че и в двата разглеждани участъка на реката се установяват отклонения от доброто състояние по биогенни показатели, като водещи са общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор).

В горното течение (при с. Бели Осъм) се наблюдава тенденция към леко повишаване на концентрациите на биогенните елементи.

В участъка преди вливането в р. Черни Осъм (гр. Троян) се установяват по-голям брой показатели с отклонения, включително по показателите азот амониев и азот нитритен, като при тях се наблюдава тенденция към понижаване на концентрациите спрямо предходни периоди. В същото време стойностите на общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор) остават устойчиво високи. Установеното влошаване на качеството на водата в този участък може да се свърже с дифузен натиск на урбанизираната територия на гр. Троян, което обуславя по-високото биогенно натоварване на реката.

По показателя БПК5 са регистрирани единични отклонения, но средногодишните стойности остават в рамките на доброто състояние.

По отношение на специфичните замърсители и приоритетните вещества не са установени превишения на СКОС, което показва, че основният натиск върху водното тяло е свързан с биогенно натоварване, вероятно с дифузен характер.

Река Маарата


Анализът на резултатите показва тенденция към понижение в измерените концентрации на показателя азот амониев, който в предходни периоди е оценяван в умерено състояние а през 2025 г. отговаря на добро състояние..

Установени са превишения при показателите азот нитратен и общ азот, с ясно изразена възходяща тенденция.

Диаграма № 7



Диаграма № 8

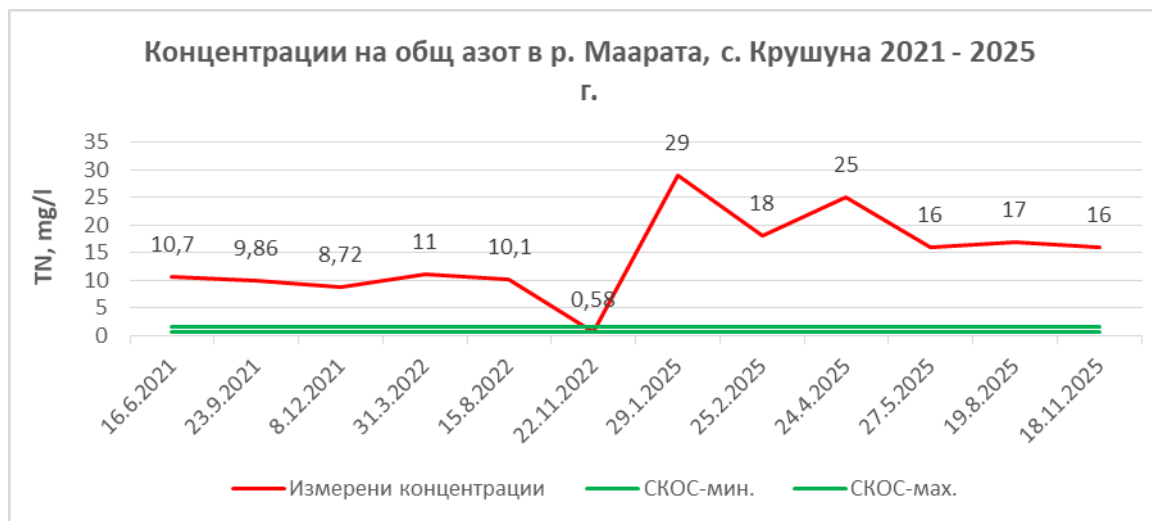

Основен принос за повишените концентрации на азот имат дифузни източници на замърсяване в подхранващата зона на извора, като земеделски дейности, които чрез бързия водообмен в карста достигат до извора.

Река Ломя

Река Ломя е определена като самостоятелно водно тяло с географско описание *р. Ломя от извор до вливане в р. Осъм, водно тяло (BG1OS400R010)*. През 2025 г. е наблюдавано чрез пункт:

- *р. Ломя след с. Варана, преди вливане в р. Осъм (BG1OS00041MS090)*

Анализът на резултатите от 2025 г. показва отклонения от нормите за добро състояние при биогенните замърсители - азот нитратен и общ азот с низходяща тенденция на измерените концентрации. Отклонения от нормите са установени и при показателя БПК 5, като средногодишната концентрация за 2025 г. превишава СКОС за добро състояние. Отчетени са ниски нива на разтворен кислород през летните месеци.

Река Искър

В териториалния обхват на РИОСВ Плевен попада част от водосбора на река Искър, т. нар. долно течение. Общият брой водни тела от поречието на р. Искър, които попадат изцяло или частично в териториалния обхват на РИОСВ Плевен са шест (наблюдавани с девет мониторингови пункта). По основното течение на реката са разположени три водни тела и три са на притоци – р. Гостиля и р. Златна Панега.

В Програмите за мониторинг изпълнявани през 2025 г. са наблюдавани и трите водни тела от основното поречие на Искър, в следните пунктове:

- *р. Искър при с. Реселец (BG1IS00417MS1010)* наблюдаващ водно тяло с географско описание *р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг (BG1IS135R1126)*
- *р. Искър при с. Староселци, на моста за с. Ставерци (BG1IS00413MS1130)* наблюдаващ водно тяло с географско описание *р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци (BG1IS135R1026)*
- *р. Искър при с. Гиген (BG1IS00111MS010)* и *р. Искър при с. Оряховица (BG1IS00119MS020)* наблюдаващи водно тяло с географско описание *р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие (BG1IS100R1027)*

Анализът на резултатите от мониторинга показва, че по протежение на реката основните отклонения от доброто екологично състояние са свързани с биогенни показатели и органично замърсяване, като се наблюдава ясно изразена динамика по течението.

В участъкът от р. Искър при с. Реселец се установяват отклонения при всички форми на неорганичен азот - амониев, нитритен и нитратен. Констатирани са и превишения на общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор), като се наблюдава тенденция към повишаване на концентрациите, което показва нарастващо биогенно натоварване. Резултатите от 2025 г. показват влошаване на състоянието и по показателя БПК5, който в предходните години е оценяван в добро състояние.

В следващия участък на реката при с. Староселци се запазва натискът от биогенни елементи, като нитратният азот показва възходяща тенденция, а при амониевия и нитритния азот се наблюдават отклонения с относително устойчив характер. Концентрациите на общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като фосфор) също превишават СКОС за добро състояние, като и в този участък от реката се наблюдава тенденцията към нарастване. И в този участък от реката се наблюдава отклонения от нормите за добро състояние по показател БПК 5.

В най-долния участък на реката се наблюдава частично подобрене на качеството на водата. В пункта при с. Оряховица са регистрирани единични отклонения при азотните показатели (азот амониев и азот нитратен) и БПК₅, но средногодишните стойности на концентрациите отговарят на изискванията за добро състояние. Наднормени стойности са измерени при показатели общ азот и ортофосфатите (като фосфор), които водят до оценка от умерено състояние.


При пункта при с. Гиген всички анализирани показатели отговарят на изискванията за добро състояние на водата. Констатира се **подобрене по показателя общ азот**, който преминава от умерено към добро състояние през 2025 г.

Като цяло, анализът на данните показва, че в разглеждания участък от р. Искър, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ Плевен, се наблюдава натрупване на биогенно натоварване в средното течение, последвано от частично възстановяване на качеството на водата в най-долния участък, вероятно в резултат на процеси на разреждане, самопречистване и хидроморфоложки особености на реката.


Тенденциите в изменението на концентрациите на показатели БПК₅ и общ азот са показани на диаграма № 9 и диаграма № 10.

- На диаграма № 9 са представени средногодишните концентрации на БПК₅ в четирите мониторингови пункта. Вижда се влошаване в средното течение (при с. Реселец и с. Староселци) и частично подобрене в долния участък, особено при пункта с. Гиген.
- На диаграма № 10 са показани концентрациите на общ азот, които следват подобна тенденция: натрупване в средното течение и по-ниски стойности в най-долния участък.

Диаграма № 9

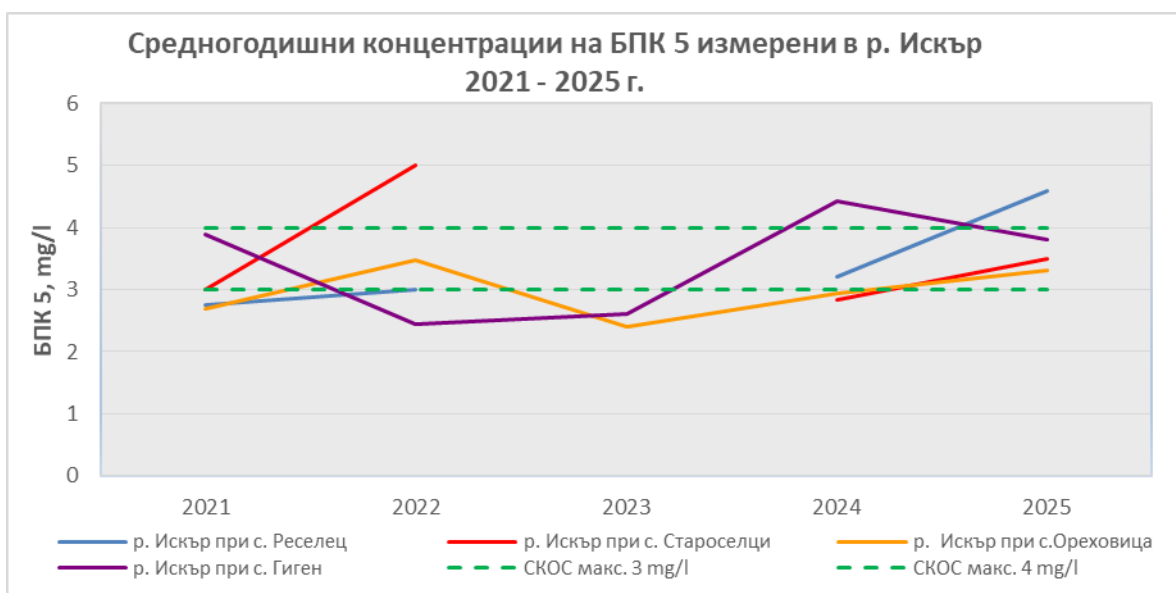

Диаграма № 10

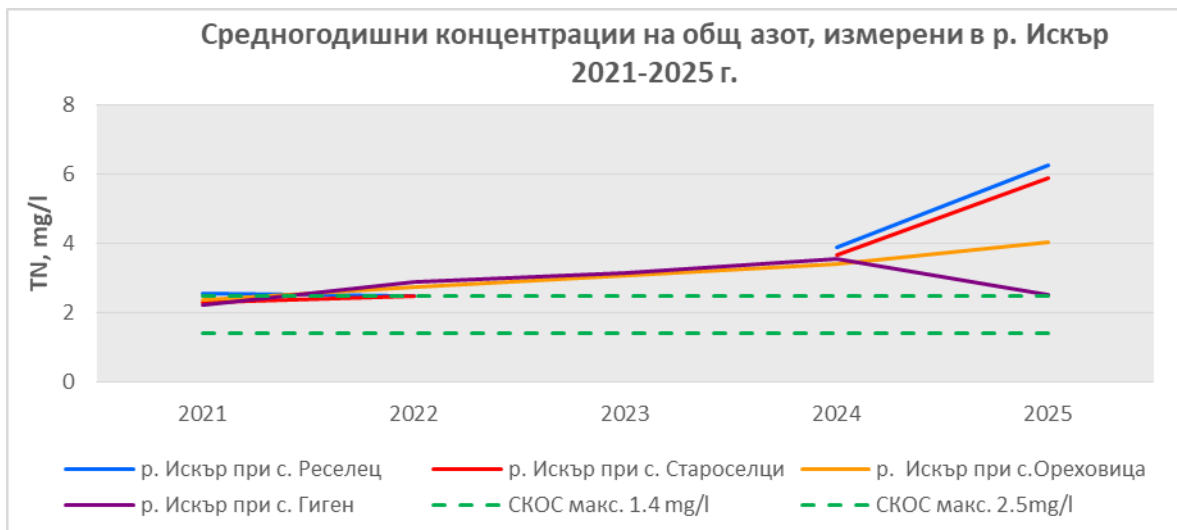

Важно е да се отбележи, че сравнението между пунктовете не може да се разглежда еднозначно. Река Искър в гореразположените две водни тела са тип R4, а другото е – тип R7, като за всеки тип са зададени различни нормативни прагове за добро състояние.

В този участък, както и в останалите, през летните месеци се наблюдават понижени концентрации на разтворен кислород, свързани с условията на маловодие.

По отношение на специфичните замърсители и приоритетните вещества не са установени превишения на SKOC, което показва, че основният натиск върху водното тяло е свързан с дифузно замърсяване с биогенни вещества.

Притоци на река Искър в обхвата на РИОСВ Плевен

✓ р. Гостиля от извор до вливане в р. Искър при Ставерци и Староселци (BG1IS100R025)

През 2025 г. е наблюдавано чрез пункт *р. Гостиля преди вливане в р. Искър (BG1IS00013MS030)*

Анализът на физикохимичните показатели показва отклонения от нормите за добро състояние при азот нитратен и общ азот, като при общия азот се наблюдава минимална низходяща тенденция. Ортофосфатите (като фосфор) остават стабилни, без промяна спрямо предходни периоди. Отчитат се високи стойности на параметъра електропроводимост, които могат да отразяват повишена минерализация или влияния от околни дейности.

През 2025 г. измерените концентрации на показателя хром-общ, който в предходни години е показвал отклонение от нормата за добро състояние сега отговаря на нормативните изисквания. Измерените стойности за специфичните замърсители и приоритетните вещества не показват превишения на SKOC.

✓ Извор на р. Златна Панега - от извор до Златна Панега (BG1IS100R1124)

През 2025 г. е наблюдавано чрез пункт *р. Златна Панега при карстов извор (BG1IS00416MS049)*.

При анализа на резултатите от изпитване на физикохимичните показатели се констатира отклонения от нормите за добро състояние на азот амониен и общ азот.

Относно амониения азот въз основа на данните от 2025 г. може да се отбележи, че се наблюдават еднократни отклонение но средногодишната концентрация отговаря на добро състояние. Наблюдава се положителна тенденция към подобряване, предвид че. в

предходни години е отговарял на умерено. Общия азот показва минимална възходяща тенденция в измерените през 2020-2025 г. концентрации.

Река Дунав

Река Дунав на българска територия е определена като едно водно тяло. На територията на РИОСВ-Плевен река Дунав се наблюдава чрез мониторингов пункт с наименование *р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал (BG1DU00039MS050)*. Същият е част от международната транснационална мониторингова мрежа за река Дунав (TNMN). Програма е унифицирана за всички пунктове по реката с честотата на пробовземане 12 пъти годишно.

Анализът на резултатите от изпитване през 2025 г. на физикохимичните показатели, показва отклонения от нормите за добро състояние при показатели общ фосфор и ортофосфати (като фосфор)

Поречие р. Янтра

На територията на РИОСВ Плевен са разположени 5 водни тела от поречие Янтра и качеството на водата в тях се наблюдава от 9 пункта за мониторинг.

През 2025 г. в програмата за контролен и оперативен мониторинг е включено водно тяло с географско описание *р. Видима от Априлци до вливане на Зла река, вкл. притоци - Зла река и Острешка (BG1YN400R1001)* наблюдавано в пункт *р. Видима, въжен мост в кв.Зла река, гр. Априлци (BG1YN84693MS1240)*

Анализът на резултатите от изпитване през 2025 г. показва отклонения от нормите за добро състояние единствено при показателя общ азот. Наблюдава се минимална тенденция към влошаване качеството на водата, предвид че досега показателя е оценяван в добро състояние.

Анализ на резултатите от проведения през 2025 г. хидробиологичен мониторинг на биологичните елементи за качество в пунктове попадащи в обхвата на РИОСВ Плевен.

Във всички 42 водни тела на територията на РИОСВ Плевен се извършва хидробиологичен мониторинг (ХБМ), като не всички пунктове във водните тела се обследват ежегодно. Съгласно Заповед № РД-41/15.01.2025 г. на Министъра на околната среда и водите в програмата за ХБМ са включени 19 пункта само за реки. Мониторинг е проведен във всички пунктове, като са пробонабрани и анализирани биологичните елементи за качество (БЕК) макрозообентос, макрофити, фитобентос и риби. Данните от мониторинга на БЕК риби и частично за фитобентос през 2025 г. все още не са налични в БДДР.

Река Вит

От поречие Вит в програмата за хидробиологичен мониторинг през 2025 г. са включени следните 5 пункта, като нито един от тях не е бил планиран за БЕК риби:

- р. Вит след с. Садовец, с код на мониторингов пункт (МП) BG1VT006575MS100. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.

- р. Каменка, след вливане на р. Катунецка при Бежаново, с код на МП BG1VT00061MS050. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.
- р. Вит при махала Асен, с код на МП BG1VT06913MS1050. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и макрофити.
- р. Черни Вит след с. Дивчевото, с код на МП BG1VT69213MS1010. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.
- Речно водохващане Болованджика над с. Рибарица, с код на МП BG1VT09921MS070. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.

За всичките пунктове е бил планиран БЕК **макрозообентос**. Получените данни показват, че всички резултати са в границите на отлично и добро състояние, като не се наблюдават промени при сравнението с резултати от предишни години по този БЕК. За БЕК **макрофити** също са били планирани всички изброени пунктове. На пункта *р. Вит при махала Асен* не са установени макрофити, като не е установено причината за това да е от антропогенен характер. За пунктовете *р. Вит след с. Садовец* и *р. Каменка, след вливане на р. Катунецка при Бежаново*, резултатите за макрофитите отговарят на умерено състояние. Това свидетелства за промяна на състоянието от добро в сравнение с миналите години, към умерено (резултати от 2025 г.). Резултатите от мониторинга на БЕК **фитобентос** в поречие Вит все още не са налични в БДДР.

Като цяло само при два пункта се забелязва промяна на състоянието в сравнение с отминал период от време. Това са *р. Вит след с. Садовец* и *р. Каменка, след вливане на р. Катунецка при Бежаново*, при които се наблюдава промяна на състоянието от добро към умерено.

Река Осъм

От поречие Осъм в програмата за хидробиологичен мониторинг през 2025 г. са включени следните 5 пункта, като нито един от тях не е бил планиран за БЕК риби:

- р. Осъм - при с. Жернов, мост (с код на пункта BG1OS07211MS1090), попадащ във водно тяло с код BG1OS130R1015. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.
- р. Осъм - след вливане на р. Мечка след с. Дебово (с код на пункта BG1OS00037MS1060), попадащ във водно тяло с код BG1OS130R1115. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и макрофити.
- р. Ломя - след с. Варана, преди вливане в Осъм (с код на пункта BG1OS00041MS090), попадащ във водно тяло с код BG1OS400R010. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и макрофити.
- р. Осъм - след гр. Левски (с код на пункта BG1OS00051MS030), попадащ във водно тяло с код BG1OS700R1011. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.

- р. Маарата - с. Крушуна, карстови извори (с код на пункта BG1OS00715MS050), попадащ във водно тяло с код BG1OS700R1111. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и макрофити.
- р. Осъм - след гр. Ловеч (с код на пункта BG1OS07112MS100), попадащ във водно тяло с код BG1OS700R1001. От БЕК е пробонабран и анализиран макрозообентос.
- р. Бели Осъм - с. Бели Осъм (с код на пункта BG1OS07287MS1030), попадащ във водно тяло с код BG1OS890R1816. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.
- р. Черни Осъм - водохващане Бента (с код на пункта BG1OS00099MS070), попадащ във водно тяло с код BG1OS890R1116. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.
- Десен приток на р. Бели Осъм - след с. Балканец /преди моста/ (с код на пункта BG1OS07284MS1080), попадащ във водно тяло с код BG1OS890R1616. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.
- р. Ръждавец (ляв приток на р. Бели Осъм) - след с. Шипково на моста за с. Б.Осъм (с код на пункта BG1OS07286MS1040), попадащ във водно тяло с код BG1OS890R1916. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.

Анализа на резултатите показва, че от общо 10 пункта анализирани за БЕК **макрозообентос**, само при два състоянието е определено като умерено (*р. Осъм - при с. Жернов, мост* и *р. Осъм - след гр. Левски*). При останалите пунктовете получените данни за 2025 г. показват, че състоянието в тях отговаря на изискванията за добро. Като се направи сравнение с резултатите от предишни години е видно, че при два от пунктовете (*р. Осъм - след вливане на р. Мечка след с. Дебово* и *р. Ломя - след с. Варана, преди вливане в Осъм*) се наблюдава подобряване на състоянието от умерено към добро и отлично. При останалите пунктове оценките съвпадат с тези от проведен мониторинг през изминали години. При БЕК **макрофити** от анализирани през 2025 г. пунктове само при един (*р. Осъм - след гр. Левски*) състоянието е определено като умерено, докато при останалите то е определено като добро. При пункта *р. Ломя - след с. Варана, преди вливане в Осъм* се наблюдава подобряване на състоянието от умерено към добро. При анализа на резултатите от БЕК **фитобентос** само при пункта *р. Осъм - след гр. Левски* се наблюдава умерено състояние, докато при останалите пунктове то е оценено като добро.

Като заключение може да се каже, че по-голямата част от оценките направени през 2025 г. съвпадат с тези направени през предишни години. Открояват се обаче два пункта (*р. Осъм - след вливане на р. Мечка след с. Дебово* и *р. Ломя - след с. Варана, преди вливане в Осъм*), при които състоянието определяно при отминали периоди е било в границите на умерено, докато през 2025 г. състоянието на двата пункта е определено като добро.

Река Искър

От пунктовете в поречие Искър, които попадат на територията на РИОСВ Плевен, в програмата за хидробиологичен мониторинг през 2025 г. са включени следните 3 пункта, като нито един от тях не е бил планиран за БЕК риби:

- р. Искър при с. Гиген (с код на пункта BG1IS00111MS010), попадащ във водно тяло с код BG1IS100R1027. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.
- р. Гостиля преди вливането и в река Искър (с код на пункта BG1IS00013MS030), попадащ във водно тяло с код BG1IS100R025. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос, макрофити и фитобентос.
- р. Златна Панега - преди вливането ѝ в река Искър, при гр. Червен бряг (с код на пункта BG1IS00416MS270), попадащ във водно тяло с код BG1IS100R1024. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.

При пунктовете *р. Искър при с. Гиген* и *р. Златна Панега - преди вливането ѝ в река Искър, при гр. Червен бряг* състоянието според БЕК **макрозообентос** отговаря на критериите за отлично, а при пункта *р. Гостиля преди вливането и в река Искър* - на умерено. При анализа на данните от БЕК **макрофити** за пункта *р. Искър при с. Гиген*, състоянието е определено като умерено, докато при пункта *р. Гостиля преди вливането и в река Искър*, данните отговарят на добро състояние. Резултатите от мониторинга на БЕК **фитобентос** в поречие Искър все още не са налични в БДДР.

Като заключение може да се каже, че оценките направени през 2025 г. съвпадат с тези направени през предишни години.

Река Янтра

От пунктовете в поречие Янтра, които попадат на територията на РИОСВ Плевен, в програмата за хидробиологичен мониторинг през 2025 г. е включен само следният пункт:

- р. Видима, въжен мост в кв. Зла река, гр. Априлци (с код на пункта BG1YN84693MS1240), попадащ във водно тяло с код BG1YN400R1001. От БЕК са пробонабрани и анализирани макрозообентос и фитобентос.

Направената оценка според наличните данни показва добро състояние и по двата анализирани БЕК – макрозообентос и фитобентос.

Във връзка с гореизложеното може да се заключи, че състоянието на БЕК в отделните пунктове попадащи в обхвата на РИОСВ Плевен не се е променило съществено в последните години, с няколко изключения, описани по-горе. Промените могат да се дължат на различни причини, като не е задължително те да са с антропогенен характер. Промените в климатичните условия също оказват влияние върху флората и фауната в реките.



4.1. През периода не е установено заустване на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностните водни обекти на територията на инспекцията.

4.2. През 2025 г. не са регистрирани аварийни ситуации с изпускане на отпадъчни води от точкови източници в СОЗ (санитарно охранителни зони на водоизточници за питейно-битови нужди) и замърсяване на подземни води.

4.3. Проекти на обекти, свързани с опазване на водите от замърсяване
- общините Левски и Тетевен имат проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, за които не е осигурено финансиране през периода.

Приложение 1.1 Мониторингови пунктове и повърхностни водни тела в Дунавски район на басейново управление в обхвата на РИОСВ-Плевен

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
1	BG1DU00039MS050	р. Дунав , с. Байкал	Дунав	BG1DU000R001	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра
2	BG1IS00013MS030	р. Гостиля , преди вливане в Искър	Искър	BG1IS100R025	р. Гостиля от извор до вливане в р. Искър при Ставерци и Староселци
3	BG1IS00016MS040	р. Златна Панега, при гр. Червен бряг , преди вливане в р.Искър	Искър	BG1IS100R1024	р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска
4	BG1IS00416MS270	р. Златна Панега, при гр. Червен бряг , преди вливане в р.Искър	Искър	BG1IS100R1024	р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска
5	BG1IS00111MS010	р. Искър преди устие, с. Гиген	Искър	BG1IS100R1027	р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие
6	BG1IS00119MS020	р. Искър при с. Оряховица на моста	Искър	BG1IS100R1027	р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие
7	BG1IS00416MS049	р. Златна Панега, при карстов извор	Искър	BG1IS100R1124	извор на р. Златна Панега - от извор до Златна Панега
8	BG1IS00413MS1130	р. Искър , при с. Староселци, моста за с. Ставерци	Искър	BG1IS135R1026	р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
9	BG1IS00415MS1020	р. Искър, при с. Чомаковци	Искър	BG1IS135R1026	р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци
10	BG1IS00417MS1010	р. Искър, при с. Реселец	Искър	BG1IS135R1126	р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг
11	BG1OS00037MS1060	р. Осъм след вливане на р. Мечкас. Дебово	Осъм	BG1OS130R1015	р. Осъм от вливане на р. Мечка при Дебово до устие
12	BG1OS00011MS010	р. Осъм на устие, с. Черковица	Осъм	BG1OS130R1015	р. Осъм от вливане на р. Мечка при Дебово до устие
13	BG1OS00036MS120	р. Пордимска бара при с.Обнова	Осъм	BG1OS130R1115	р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка
14	BG1OS00037MS020	р. Осъм , при с. Изгрев	Осъм	BG1OS130R1115	р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка
15	BG1OS00021MS140	р. Мечка, с. Дебово на моста	Осъм	BG1OS130R1115	р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка
16	BG1OS00041MS090	р. Ломя при с. Варана	Осъм	BG1OS400R010	р. Ломя от извор до вливане в р. Осъм
17	BG1OS00611MS040	р. Бара, преди вливане в р.Осъм	Осъм	BG1OS600R1005	р. Бара от извор до вливане в р. Осъм

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
18	BG1OS00715MS050	р. Осъм, след гр. Ловеч	Осъм	BG1OS700R1001	р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница
19	BG1OS00799MS060	р. Осъм, след гр.Троян	Осъм	BG1OS700R1001	р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница
20	BG1OS00051MS030	р. Осъм при гр. Левски	Осъм	BG1OS700R1011	р. Осъм от вливане на р. Берница при Александрово до вливане на р. Ломя, вкл. приток р. Градежница
21	BG1OS72741MS052	м-ст "Исов мост", ОПВ "Сухата река"	Осъм	BG1OS700R1101	ОПВ "Сухата река"
22	BG1OS07112MS100	Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори	Осъм	BG1OS700R1111	карстов извор Маарата - Крушуна
23	BG1OS71211MS080	р. Берница, преди вливане р. Осъм	Осъм	BG1OS700R1111	карстов извор Маарата - Крушуна
24	BG1OS00728MS1020	р. Бели Осъм преди вливане на Ч.Осъм гр. Троян	Осъм	BG1OS890R1016	р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм
25	BG1OS07284MS1080	Десен приток на р.Бели Осъм след с. Балканец /преди моста/	Осъм	BG1OS890R1016	р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм
26	BG1OS00099MS1010	р. Бели Осъм при с.Балканец	Осъм	BG1OS890R1016	р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
27	BG1OS07288MS012	м-ст "Жална", РВ "Въртяшка"	Осъм	BG1OS890R1016	р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм
28	BG1OS00099MS070	РВ "Черни Осъм" Бента	Осъм	BG1OS890R1116	РВ "Миревско"; РВ "Черни Осъм"; РВ "Краевица"
29	BG1OS07288MS092	РВ "Миревско"	Осъм	BG1OS890R1116	РВ "Миревско"; РВ "Черни Осъм"; РВ "Краевица"
30	BG1OS72921MS002	РВ "Краевица"	Осъм	BG1OS890R1116	РВ "Миревско"; РВ "Черни Осъм"; РВ "Краевица"
31	BG1OS07286MS042	м-ст "Кончетата", ОРВ "Стъргонска"	Осъм	BG1OS890R1316	м-ст "Кончетата", ОРВ "Стъргонска"
32	BG1OS07288MS072	м-ст "Дъскорезницата", РВ "Зеленика"	Осъм	BG1OS890R1416	м-ст "Дъскорезницата", РВ "Зеленика"
33	BG1OS07288MS022	Дънно водохващане "Къси дял"	Осъм	BG1OS890R1516	Дънно водохващане "Къси дял"; м-ст "Слатина", РВ "Слатински дол", РВ "Козешица"
34	BG1OS07288MS112	РВ "Козешица"	Осъм	BG1OS890R1516	Дънно водохващане "Къси дял"; м-ст "Слатина", РВ "Слатински дол", РВ "Козешица"
35	BG1OS07289MS102	м-ст "Слатина", РВ "Слатински дол"	Осъм	BG1OS890R1516	Дънно водохващане "Къси дял"; м-ст "Слатина", РВ "Слатински дол", РВ "Козешица"
36	BG1OS07284MS1100	десен приток на р. Бели Осъм, в с. Балканец	Осъм	BG1OS890R1616	приток от РВ "Въртяшка" до вливане в р. Бели Осъм
37	BG1OS72861MS032	ОРВ "Нанковото"	Осъм	BG1OS890R1716	ОРВ "Нанковото"
38	BG1OS07287MS1030	р. Бели Осъм, с. Бели Осъм на моста	Осъм	BG1OS890R1816	р. Бели Осъм от Чифлик до Троян

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
39	BG1OS07286MS1040	р.Б.Осъм(Ръждавец) след с. Шипково, на моста над р.Б.Осъм	Осъм	BG1OS890R1916	приток от Шипковски минерални бани до вливане в р. Бели Осъм
40	BG1VT00011MS010	р. Вит на устие при гр. Гулянци	Вит	BG1VT100R009	р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие
41	BG1VT00015MS020	р. Вит при с. Биволаре	Вит	BG1VT100R009	р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие
42	BG1VT00021MS030	р. Тученица, прис.Опанец	Вит	BG1VT200R008	р. Тученица от извор до вливане в р. Вит при Опанец
43	BG1VT00032MS041	яз.Телиш	Вит	BG1VT300L1010	язовир Телиш
44	BG1VT00325MS031	яз.Г.Дъбник	Вит	BG1VT300L1012	язовир Горни Дъбник
45	BG1VT00055MS040	р. Вит при с. Садовец	Вит	BG1VT307R1007	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник
46	BG1VT00631MS1030	р.Вит, след с. Ясен	Вит	BG1VT307R1007	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник
47	BG1VT006575MS100	р. Вит, след с. Садовец	Вит	BG1VT307R1007	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
48	BG1VT06321MS090	р. Долнодъбнишка бара, с. Долни Дъбник-мост	Вит	BG1VT307R1007	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник
49	BG1VT00671MS1040	р.Вит, след с. Ъглен	Вит	BG1VT307R1107	р. Вит от вливане на р. Калник при Пещерна до вливане на р. Каменка при Бежаново
50	BG1VT00677MS1020	р.Вит, при с. Торос	Вит	BG1VT307R1107	р. Вит от вливане на р. Калник при Пещерна до вливане на р. Каменка при Бежаново
51	BG1VT00061MS050	р. Каменка, с.Бежаново	Вит	BG1VT600R006	р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска
52	BG1VT06913MS1050	р.Вит, при махала Асен	Вит	BG1VT789R1005	р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна
53	BG1VT068117MS1060	р. Калник, преди вливане в р. Вит, с. Б.Извор	Вит	BG1VT789R1105	р. Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит
54	BG1VT00891MS051	яз. Сопот	Вит	BG1VT800L1004	язовир Сопот
55	BG1VT09931MS080	р. Бели Вит , с. Рибарица	Вит	BG1VT900R1001	р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
56	BG1VT69922MS079	р. Костина, над мест. Кървавотоо кладенче	Вит	BG1VT900R1001	р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица
57	BG1VT99111MS060	р. Вит, гр. Тетевен	Вит	BG1VT900R1001	р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица
58	BG1VT09921MS070	РВ "Болованджика"	Вит	BG1VT900R1101	РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица
59	BG1VT69939MS012	РВ "Брестнишка лъка"	Вит	BG1VT900R1101	РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица
60	BG1YN04471MS031	яз. Крапец	Янтра	BG1YN400L1005	язовир Крапец на р. Крапец
61	BG1YN84693MS1240	р. Видима, възжен мост в кв. Зла река, гр. Априлци	Янтра	BG1YN400R1001	р. Видима от Априлци до вливане на Зла река, вкл. притоци - Зла река и Острешка
62	BG1YN04665MS300	р. Острешка, гр. Априлци	Янтра	BG1YN400R1001	р. Видима от Априлци до вливане на Зла река, вкл. притоци - Зла река и Острешка
63	BG1YN04697MS120	РВ "Лява Видима"	Янтра	BG1YN400R1101	РВ "Пръскалка" и РВ "Лява Видима"
64	BG1YN06298MS152	РВ "Пръскалка" и РВ "Лява Видима"	Янтра	BG1YN400R1101	РВ "Пръскалка" и РВ "Лява Видима"
65	BG1YN84631MS112	м-ст "Слатински дол", РВ "Слатински дол"	Янтра	BG1YN400R1131	м-ст "Слатински дол", РВ "Слатински дол"

номер по ред	код на мониторингов пункт	име на мониторингов пункт	поречие	код на повърхностно водно тяло	географско описание на водното тяло
66	BG1YN84631MS1200	р. Видима, мост за с. Дебнево	Янтра	BG1YN400R1531	р. Видима от Априлци до Дебнево
67	BG1YN84639MS1070	р. Видима, мост преди с. Велчево/Гумущник	Янтра	BG1YN400R1531	р. Видима от Априлци до Дебнево

Приложение 2.1 Пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземите води в Дунавския РБУ в обхвата на РИОСВ Плевен

ГИС слой	код на ПВТ	Наименование на ПВТ	Европейски код на пункт	Име на пункт по басейнова дирекция	Населено място	община	област
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BG1G0000QAL007	Порови води в Кватернера - Карабоазка низина	BG1G0000QALMP430	ТК 9 - "ПС Гиген"	Гиген	Гулянци	Плевен
1	BG1G0000QAL007	Порови води в Кватернера - Карабоазка низина	BG1G0000QALMP041	Брест, ТК4 - ПС "Брест"	Брест	Гулянци	Плевен
1	BG1G0000QAL008	Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина	BG1G0000QALMP045	Белене, ШК-Р1-ПС "Белене"	Белене	Белене	Плевен
1	BG1G0000QAL008	Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина	BG1G0000QALMP046	Драгаш войвода, ШК ПС "Драгаш войвода"	Драгаш войвода	Никопол	Плевен
1	BG1G0000QAL008	Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина	BG1G0000QALMP341	ШК ПС Лозица - ВиК Плевен - Лозица	Лозица	Никопол	Плевен
1	BG1G0000QAL017	Порови води в Кватернера - р. Искър	BG1G0000QALMP086	Горник, ШК1/70 ПС "Горник"	Горник	Червен бряг	Плевен

ГИС слой	код на ПВТ	Наименование на ПВТ	Европейски код на пункт	Име на пункт по басейнова дирекция	Населено място	община	област
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BG1G0000QAL017	Порови води в Кватернера - р. Искър	BG1G0000QALMP087	Искър, ШК1 ПС"Искър"	Искър	Искър	Плевен
1	BG1G0000QAL017	Порови води в Кватернера - р. Искър	BG1G0000QALMP391	ШК 1 – ПС Сухаче– ВиК Плевен - Лепица	Лепица	Червен бряг	Плевен
1	BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера - р. Вит	BG1G0000QALMP092	Д. Митрополия, ШК12 ПС "Д.Митрополия"	Д. Митрополия	Долна Митрополия	Плевен
1	BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера - р. Вит	BG1G0000QALMP093	Крета, ШК1 ПС"Крета"	Крета	Гулянци	Плевен
1	BG1G0000QAL019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	BG1G0000QALMP099	Ловеч, ШК1 ПС "Балкан"	Ловеч	Ловеч	Ловеч
1	BG1G0000QAL019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	BG1G0000QALMP100	Асеновци, ШК2 ПС"Асеновци"	Асеновци	Левски	Плевен
1	BG1G0000QAL019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	BG1G0000QALMP290	Йоглав, шахтов кладенец 1 - ПС"Умаревци"	Йоглав	Ловеч	Ловеч
1	BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	BG1G0000QPLMP394	Др Еница - Аспарухов вал- Еница	Еница	Кнежа	Плевен
1	BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	BG1G0000QPLMP431	СК1-Олива-Кнежа	Кнежа	Плевен	Плевен
1	BG1G0000QPL024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	BG1G0000QPLMP124	Тръстеник, дренаж "Щърбашки геран" - ПС	Тръстеник	Долна Митрополия	Плевен
1	BG1G0000QPL024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	BG1G0000QPLMP396	Др Банята - ВиК Плевен - Писарово	Писарово	Искър	Плевен
1	BG1G0000QPL024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	BG1G0000QPLMP397	ШК 2 Брестака ВиК Плевен - Д.Дъбник	Долни Дъбник	Долни Дъбник	Плевен
2	BG1G0000QPL024	Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит	BG1G0000QPLMP433	ШК –Ферма за охлюви - Тапс и Кировски – Г.Дъбник	Долни Дъбник	Плевен	Плевен

ГИС слой	код на ПВТ	Наименование на ПВТ	Европейски код на пункт	Име на пункт по басейнова дирекция	Населено място	община	област
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BG1G0000QPL025	Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм	BG1G0000QPLMP127	Обнова, дренаж - ПС "Калчева чешма"	Обнова	Левски	Плевен
1	BG1G0000QPL025	Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм	BG1G0000QPLMP128	Каменец, дренаж "Куртовец" ПС"Каменец"	Каменец	Пордим	Плевен
1	BG1G0000QPL026	Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра	BG1G0000QPLMP399	Дренаж-Глава река-ВиК Плевен-Козар Белене	Козар Белене	Левски	Плевен
3	BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	BG1G000N1BPMP202	Кнежа, ТК 2 ПС"Свинското езеро"	Кнежа	Кнежа	Плевен
3	BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	BG1G000N1BPMP369	ШК "ТЕРА-Червен бряг"	Червен бряг	Червен бряг	Плевен
4	BG1G0000K2S037	Карстови води в Предбалкана	BG1G0000K2SMP205	Дерманци, КИ "Батово езеро"	Дерманци	Луковит	Ловеч
5	BG1G0000K2S037	Карстови води в Предбалкана	BG1G0000K2SMP443	ТК - Успех - Луковит	Луковит	Луковит	Плевен
5	BG1G00000K1040	Карстови води в Ловеч-Търновския масив	BG1G00000K1MP216	Горско Сливово, КИ "Калвинец"	Горско Сливово	Летница	Ловеч
5	BG1G00000K1040	Карстови води в Ловеч-Търновския масив	BG1G00000K1MP325	Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч	Гостиня	Ловеч	Ловеч
5	BG1G00000K1040	Карстови води в Ловеч-Търновския масив	BG1G00000K1MP445	ШК - Община Угърчин - Орляне	Угърчин	Плевен	Плевен
5	BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	BG1G0000TJKMP265	Тетевен, Л-35	Тетевен	Тетевен	Ловеч
4	BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	BG1G0000K2MMP274	Плевен, КИ ПС"Кайлъка"	Плевен	Плевен	Плевен
4	BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	BG1G0000K2MMP281	Плевен, С 46 "Яна"	Плевен	Плевен	Плевен

ГИС слой	код на ПВТ	Наименование на ПВТ	Европейски код на пункт	Име на пункт по басейнова дирекция	Населено място	община	област
1	2	3	4	5	6	7	8
4	BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	BG1G0000K2MMP414	КИ Текийски - ВиК Плевен - Никопол	Никопол	Никопол	Плевен
4	BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	BG1G0000K2MMP276	КИ Езерото - ВиК Плевен - Рибен	Рибен	Долна Митрополия	Плевен
4	BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевеския басейн	BG1G0000K2MMP415	КИ-Студен кладенец - ВиК Плевен - Садовец	Садовец	Долни Дъбник	Плевен