




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

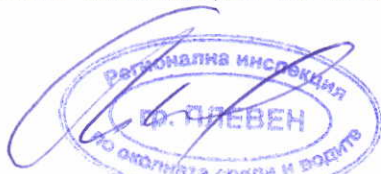

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ – дир. д-я “ПД”

За Директор РИОСВ – Плевен

(съгласно Заповед № РД-625/13.08.2013 г.

на Министъра на околната среда и водите)

ДОКЛАД

от

извършен текущ контрол по изпълнение на задълженията на предприятие с нисък рисков потенциал Петролна база Плевен на “Бент Ойл” АД, гр. София по прилагането на политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл. 115, т. 1 от Закона за опазване на околната среда

Обект: Петролна база Плевен на “Бент Ойл” АД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 13.11.2013 г.

Информация за уведомяване на оператора по чл. 19, т. 5 от наредбата – писмо на РИОСВ Плевен с изх. № 6196/15.10.2013 г. с приложени за сведение копия от Заповеди с №№ РД-844 и РД-847 от 12.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Информация за проведена подготовка за извършване на проверката - на 25.03.2013 г. и 29.03.2013 г. е проведена подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Дата на последна проверка - 09.11.2012 г.

Обхват на проверката - текущ планов контрол на основание чл. 157а, ал.3, т.2 от ЗООС и Заповеди с №№ РД-844 и РД-847 от 12.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите относно изпълнението на задълженията по чл. 115, т. 1 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал Петролна база Плевен на “Бент Ойл” АД, гр. София

Предмет на дейност на предприятието - приемане, съхранение и експедиция на течни горива.

Констатации:

Комисията извърши физически оглед на основните съоръжения с потенциал за възникване на авария и на съоръжения, предназначени да поддържат и контролират технологичните процеси - дихателни клапани и предпазни клапани на резервоарите, система за регенериране на парите и мълниеващитна система.

При извършения визуалния контрол на тръбопроводната система, помпите, крановете и резервоарите не се установи наличие на течове.



В обекта са осигурени съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии, но не в пълен обем съобразно изискванията на чл.15 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011г.

Пожарогасителите и пътищата за достъп до тях не са обозначени в пълна степен със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.), съобразно изискванията на чл.23, ал.4 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011г.

Резервоарите са обезпечени с полустабилни инсталации за пожарогасене и със стабилни инсталации за охлаждане. На видно място са поставени инструкции, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене и охлаждане. Извършено е поддържане и обслужване полустабилните и стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ, с изготвени протоколи за резултатите от проверките. Част от тръбопроводите на полустабилните и стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с видима корозия, с което са нарушени инструкциите им за експлоатация, съобразно изискванията на чл.22, ал.1 от Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011г. За носимите и возимите пожарогасители, осъщественият контрол и техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, са удостоверени съответно в дневник и протоколи. Прегледите на огнепреградителите се извършват по график и резултатите от проверките се отразяват в протоколи.

Всички тръбопроводи, инсталации, апарати и съоръжения за пожароопасни и експлозивоопасни течности, в това число и резервоарите за ЛЗТ и ГТ са с изградени заземителни инсталации, инсталации за защита от мълнии, статично електричество, блуждаещи токове и електрохимична корозия.

За създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност (ПБ) на територията на обекта са разработени и издадени: вътрешни правила за осигуряване на ПБ; план за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на електрозахранване и др.; заповед за определяне на длъжностно лице, което да създава организация и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ; заповеди, определящи правилата и нормите за ПБ, но не са пълни и актуализирани съобразно изискванията на чл.6, ал.2 и чл.9 от Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

На работещите в петролната база са осигурени лични предпазни средства и индивидуални (противогаз, маски, дихатели) средства за защита в съответствие с чл.13, ал.2, т.4 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и портативен газсигнализатор за работа в среда с летливи органични съединения. Извършено е обучение на персонала в съответствие с чл.35, ал.3, т.7 от ЗЗБ и е проведена тренировка по изпълнение на плана, съгласно чл. 35, ал.3, т.2 от закона.

При проверката се представи "План за развитие и поддържане на компетентността на персонала за 2013 г.", утвърден от управителя на Петролната база и протоколи от проведени обучения. На работещите се провеждат начален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Със Заповед на Управителя на петролната база е проведен курс за практически упражнения на персонала по отношение на безопасната експлоатация на съоръженията, опасностите при работа с горива, способности за защита и оценка на състоянието на съоръженията и на системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ), за което е представен протокол от проведеното обучение и изпит.

Работниците са запознати с безопасната работа с опасните химични вещества, които се употребяват и/или съхраняват на територията на базата при провеждането на начален инструктаж. Водят се записи в книги за начален, периодичен и ежедневен инструктаж. Представени са протоколи за проведени обучителни курсове с практически упражнения и изпити.

Операторът представи утвърдени общи правила и инструкции за безопасност при експлоатация на съоръженията.

Операторът представи документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг – протоколи от акредитиран орган за проведен контрол на заземителна и