




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

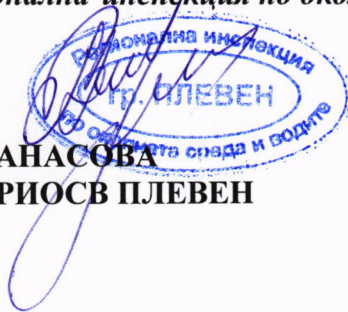

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.;

Дата на извършване на проверката: 04.02.2016 г.

Място на извършване на проверката: гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,

Основание за проверката: извънредна проверка по сигнал, заведен в РИОСВ-Плевен с вх.№ ОИК-3-6/04.02.2016 г.

При извършената проверка е констатирано следното:

Във връзка с получен сигнал на 04.02.2016 г. за „Остра миризма на мазут, която се усеща в целия град Луковит“ (с вх. № ОИК-3-6/04.02.2016 г.), експерти на РИОСВ Плевен незабавно извършиха на 04.02.2016 г. проверка на предприятие „Полихим – СС“ ЕООД, с местонахождение гр. Луковит, по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 440-Н1/2015 г.

Извършен е оглед на отделни квартали в гр. Луковит и разговор с жители на града – от автосервиз, заведение за обществено хранене, разположени в непосредствена близост до предприятието, района на МБАЛ Луковит и при мястото на подаване на сигнала (детска ясла и комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания) в периода 10.00 часа до 11.00 часа. При разговори с жителите на посочените места се представи противоречива информация – от липса на миризми за днешния ден и за предходните дни до наличие на миризми.

При извършване на проверката в предприятието „Полихим – СС“ ЕООД се усети характерната миризма на нефтопродукти само в района на портала на входа на обекта. В момента на проверката от инсталацията в комплексното разрешително (КР) работеше само ректификационна колона до 65 тона/денонощие – Колона №2 с капацитет до 40 т/денонощие-работи от 12 януари 2016 г. с периодични прекъсвания от по няколко часа за профилактични почиствания на отделни елементи от системата.

Направен е оглед на факелната система, определена като пречиствателно съоръжение по Условие 9.1.1 Пречиствателно оборудване и прилагане на Условие 9.1.2 Контрол на пречиствателно оборудване и Условие 9.1.3 Документиране и докладване на КР. Факелната система работи през факелен котел, в който се вкарват отпадните газове, с постоянна пилотна дъга и отвеждане на изгорелите газове през изпускащо устройство К4. Изпускащо устройство К4 е на факелна система по Условие 9.2 Точкови източници, табл. 9.2.2. на КР. При проверката е представен дневника за документиране на отчетените стойности на контролираните параметри на факелната инсталация. В дневника са направени редовни записи за функционирането на факелната система. Няма отклонение от определените за контрол параметри в инструкцията и направените записи в представения дневник.

