




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

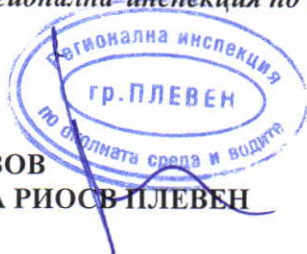

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 466 MW – производство на топлинна енергия, намираща се в Източна индустриална зона № 128, гр. Плевен.

Дата на извършване на проверката: 21.03.2017 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Източна индустриална зона № 128.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0141/09.03.2017г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2017 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 35/2005г., актуализирано с решение № 35-Н0-И0 -ТГ/2007г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително, № 35/2005г., актуализирано с решение № 35-Н0-И0/2007 г., на оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

При извършената проверка е констатирано следното:

Инсталацията, която попада в обхвата на точка 1.1. от Пр.№ 4 на ЗООС се намира на площадката. В момента на проверката работи ЕПГЗ и газова турбина с котел-утилизатор. Инсталациите, които не попадат в обхвата на Пр.№ 4 на ЗООС се намират на площадката. В момента на проверката работи ТГ1. В момента на проверката работят: ЕПГ №3, газовата турбина с котел утилизатор (ГТКУ) и турбогенератор ТГ1. Води се месечна справка за технико - икономически показатели в електронен вид, която е представена по време на проверката.

Операторът на комплексното разрешително е определил персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР. Представен е списък с включени всички изготвени инструкции изисквани с настоящото разрешително. По време на проверката е предоставен списък на лицата и органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в КР. За проверявания период няма регистрирани аварийни ситуации. Дружеството прилага Аварийен план за действия при аварии. Операторът е в процес на изготвяне на ГДОС за изминалата календарна година.

Няма регистрирана аварийна ситуация към момента на проверката. Във връзка с предстоящо изменение на КР, операторът е изпратил писмо с изх. № 2477/21.12.2016г до МОСВ и ИАОС. С писмо с вх. № 413/06.02. 2017 г., МОСВ е поискало допълнителна информация за планираната промяна с цел определяне на процедура по промяна на настоящото КР.

Води се дневник за използваните количества вода. Не са констатирани несъответствия с разрешителните. Дружеството има сключен актуален договор с експлоатиращото водоснабдително дружество. Не се превишава определеното количество вода по разрешителен режим . Представена е производствена месечна справка в електронен вид.

Представена е инструкция за експлоатация, поддръжка и ремонт на топлофикационната мрежа и съоръженията. Извършва се документиране на количествата използвана електроенергия и топлоенергия. Операторът представи обща производствена справка с нанесени данни за м. януари и м. февруари. Не са констатирани несъответствия.

През 2016 г., от наличните на площадката източници на емисии са експлоатирани: газова турбина с котел-утилизатор ГТКУ и енергийни парогенератори ЕПГ № 2 и ЕПГ № 3. ЕПГ № 4 и ЕПГ № 5 не са в експлоатация от 2010 г. и се подържат в резерв. Операторът извършва собствени непрекъснати (автоматични) измервания (СНИ) на емисиите от азотни оксиди и въглероден оксид на действащите източници. През 2016 г. са представени в РИОСВ – Плевен 12 бр. месечни доклади за



резултатите от проведените СНИ. Представен е в РИОСВ – Плевен, в нормативно установения срок, годишен доклад за СНИ за 2016 г., съгласно чл. 50 от Наредба №6/1999 г. Докладът е утвърден от Директора на РИОСВ – Плевен. Извършени са СПИ на емисии от серен диоксид и прах, за I и II полугодие на 2016 г. Резултатите са представени с доклади по чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. НДЕ за SO₂ и прах са спазени. Операторът извършва периодична проверка на площадката за наличието на източници на неорганизираните емисии. Съставени са 2 бр. протоколи – от 09.03.2016 г. и от 12.10.2016 г., от комисията, извършила проверките. През 2016 г. не са констатирани неорганизираните емисии на площадката, в това число и емисии на неприятни миризми. Изискваните инструкции са налични и се прилагат. За периода от 01.01.2016 г., емисионните норми в разрешителното не съответстват на нормите за допустими емисии за съществуващи големи горивни инсталации по чл. 5, ал. 1 от Наредба за нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (ГГИ), обн., ДВ, бр.2/2013г., доп. ДВ, бр. 76/2013 г. При анализа на резултатите от СНИ и СПИ за 2016 г., не са констатирани превишения както на емисионните норми и ограничения, определени в комплексното разрешително, така и на определените в горепосочената наредба. Превишен е определения максимален дебит единствено на газовата турбина. Операторът е представил обяснение - неправилното определяне на дебита при издаването на разрешителното, като е предприел действия за преразглеждането му.

При проверката не е констатирано наличие на различни по вид от разрешените отпадъци, генерирани от дейността на инсталацията. Съгласно данни от отчетна книга и годишен отчет за 2016 г., количествата на генерираните отпадъци не превишават разрешените с изключение на отпадъци с кодове 19 10 01, 19 09 03 и 17 06 04. По данни от служителите на дружеството, превишенията се дължат на ремонт на котел-утилизатора (за 19 10 01 и 17 06 04) и ще бъде еднократно и на използваната вода за производствени нужди с повишена твърдост (за код 19 09 03), за което са предприети действия по преразглеждане на КР). Дружеството има класифицирани и отпадъци, които събира разделно, но не са включени в комплексното разрешително. Предприети са действия за преразглеждане на комплексното разрешително. Въведена е система за разделното съхраняване на генерираните отпадъци. Обособени са участъци на територията на дружеството, с трайна настилка, осигурени са специализирани съдове и контейнери, сорбент и обваловка при съхранение на течни отпадъци. Местата и съдовете за съхраняване на отпадъци са маркирани. Опасните отпадъци се съхраняват при ограничен достъп. Определени са отговорни за управлението им лица. “Топлофикация – Плевен” ЕАД извършва транспортиране на неопасни отпадъци до РД Плевен със собствен транспорт съгласно условие 11.4.2 от КР. Дружеството не извършва дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. При проверката се представиха сключени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО . При предаване на отпадъци от черни и цветни метали се изготвя сертификат за произход. В момента на проверката не са представени доклади от основно охарактеризиране на отпадъци. Водена е отчетност в заверена от РИОСВ Плевен отчетна книга. Има записи при предаване на отпадъци поне веднъж месечно. С писмо са изпратени в ИАОС 6 бр. годишни отчети за генерирани през 2016г.отпадъци.

Граничните стойности за ниво на шум не са превишени, съгласно представените резултати от последното проведено собствено измерване, документирано с протокол и заключение на РИОСВ Плевен. Резултатите от измерванията се съхраняват на площадката. Изискваните по условието инструкции се прилагат.

Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. Товаро-разтоварните дейности се извършват на определените за целта места. Няма регистрирани аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води.

Дружеството има Аварийен план съгласно Условие 14.2. на КР. Във връзка с Условие 14.4. се води дневник за аварийни ситуации в мазутно стопанство. За отчетния период е констатиран и регистриран един разлив в мазутно стопанство от пропуск в уплътнение на мазутна помпа. Пропускът е отстранен, мазутът е отведен в дренажни канали и почистена площадката .

Операторът декларира, че няма решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително. ЕПГ №4 и №5 са запечатени надлежно през 2016г. По време на проверката са проверени и не е установено нарушение на целостта на пломбата.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на условие 11 на оператора е дадено предписание с конкретен срок за изпълнение. Предписанието е изпълнено в срок.

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....

